


7E WE 000'00'00'ESHB9

ЦЕПИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ БНВ1

Наименование параметра и место отбора сигнала	Освещение рабочее в помещении БНВ1	Освещение рабочее в помещении БНВ1	Освещение рабочее в помещении БНВ1	Освещение рабочее в помещении БНВ1	Освещение рабочее в помещении БНВ1
	в помещении БНВ1	в помещении БНВ1	в помещении БНВ1	в помещении БНВ1	в помещении БНВ1
Тип прибора	BC20-1-0-ФСр	VARTON	VARTON	VARTON	VARTON
Позиция	1SA1	1EL1	1EL2	1EL3	1EL4
P ном., Вт	-	36	36	36	36

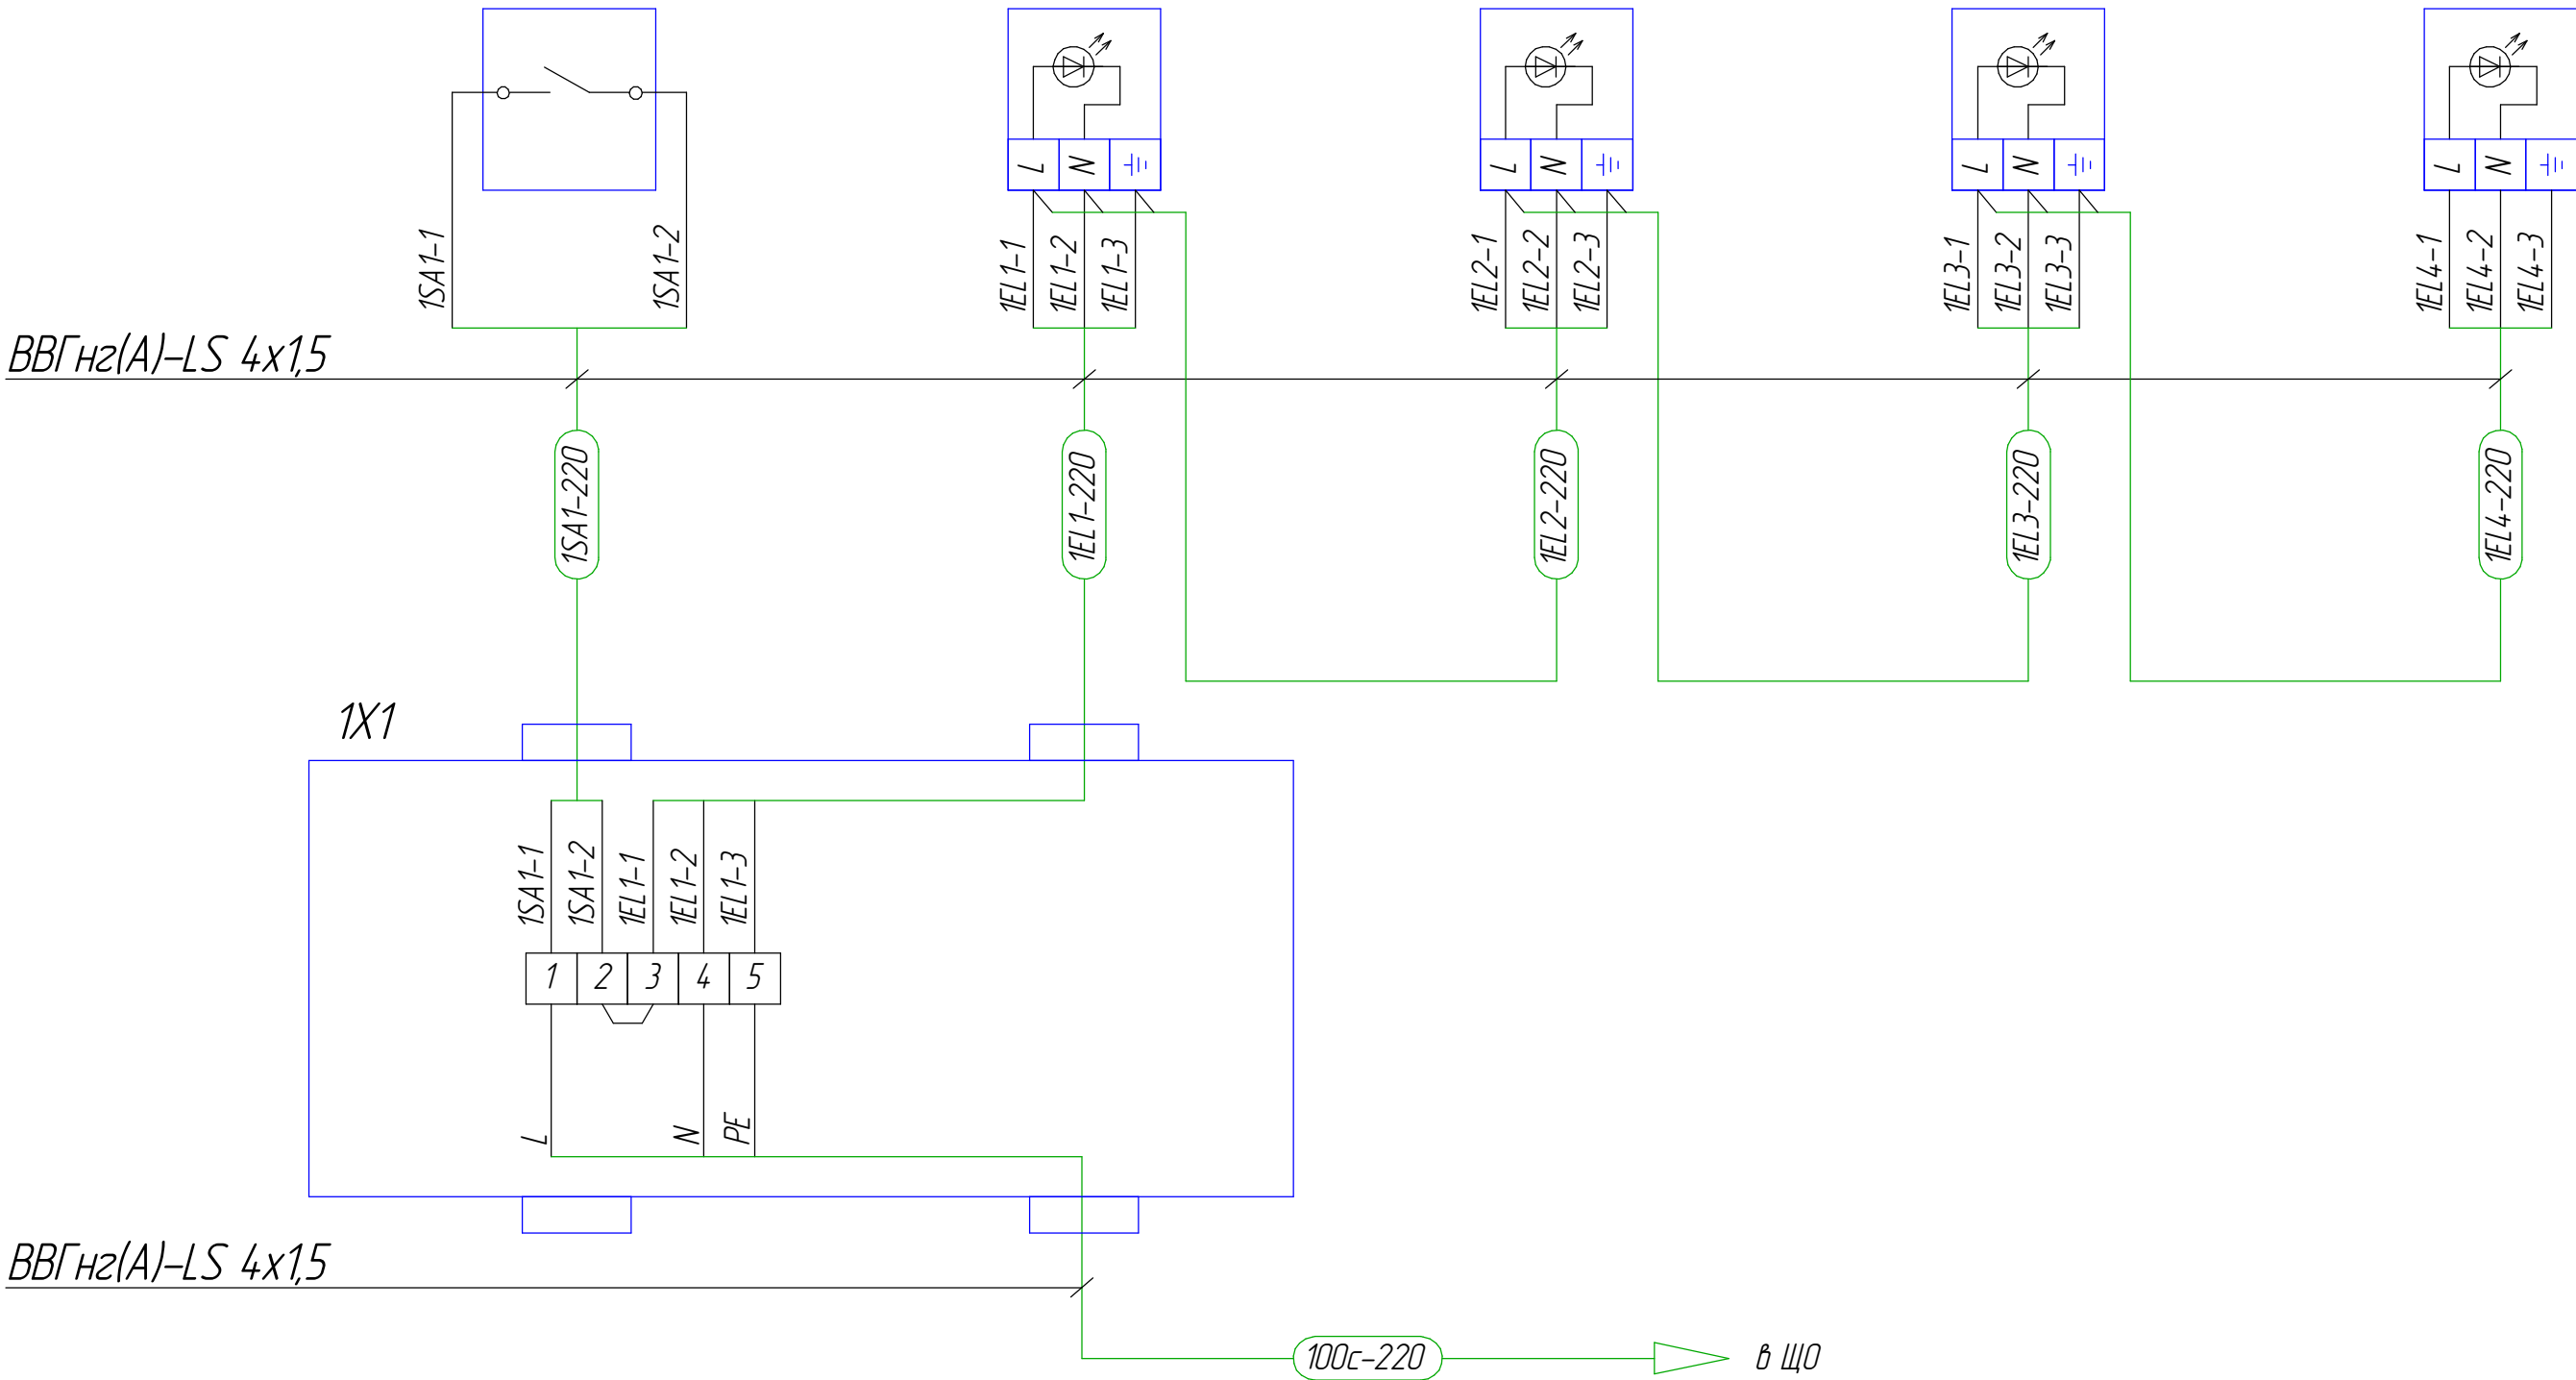


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

БВН53.00.00.000 ЭМ Э4

БВН53.00.00.000 ЭМ 34

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ БНВ1

Наименование параметра и место отбора сигнала	Отопление	Отопление	Отопление	Отопление	Электропривод насоса НВ-2-1
	в помещении БНВ1	в помещении БНВ1	в помещении БНВ1	в помещении БНВ1	
Тип прибора	ОВЭ-4-2,0	ОВЭ-4-2,0	ОВЭ-4-2,0	РСδ-20-3-ФСр	5АИ315S2Б34
Позиция	1ЕК1	1ЕК2	1ЕК3	1XS1	НВ-2-1
Р ном, кВт	2	2	2	-	160

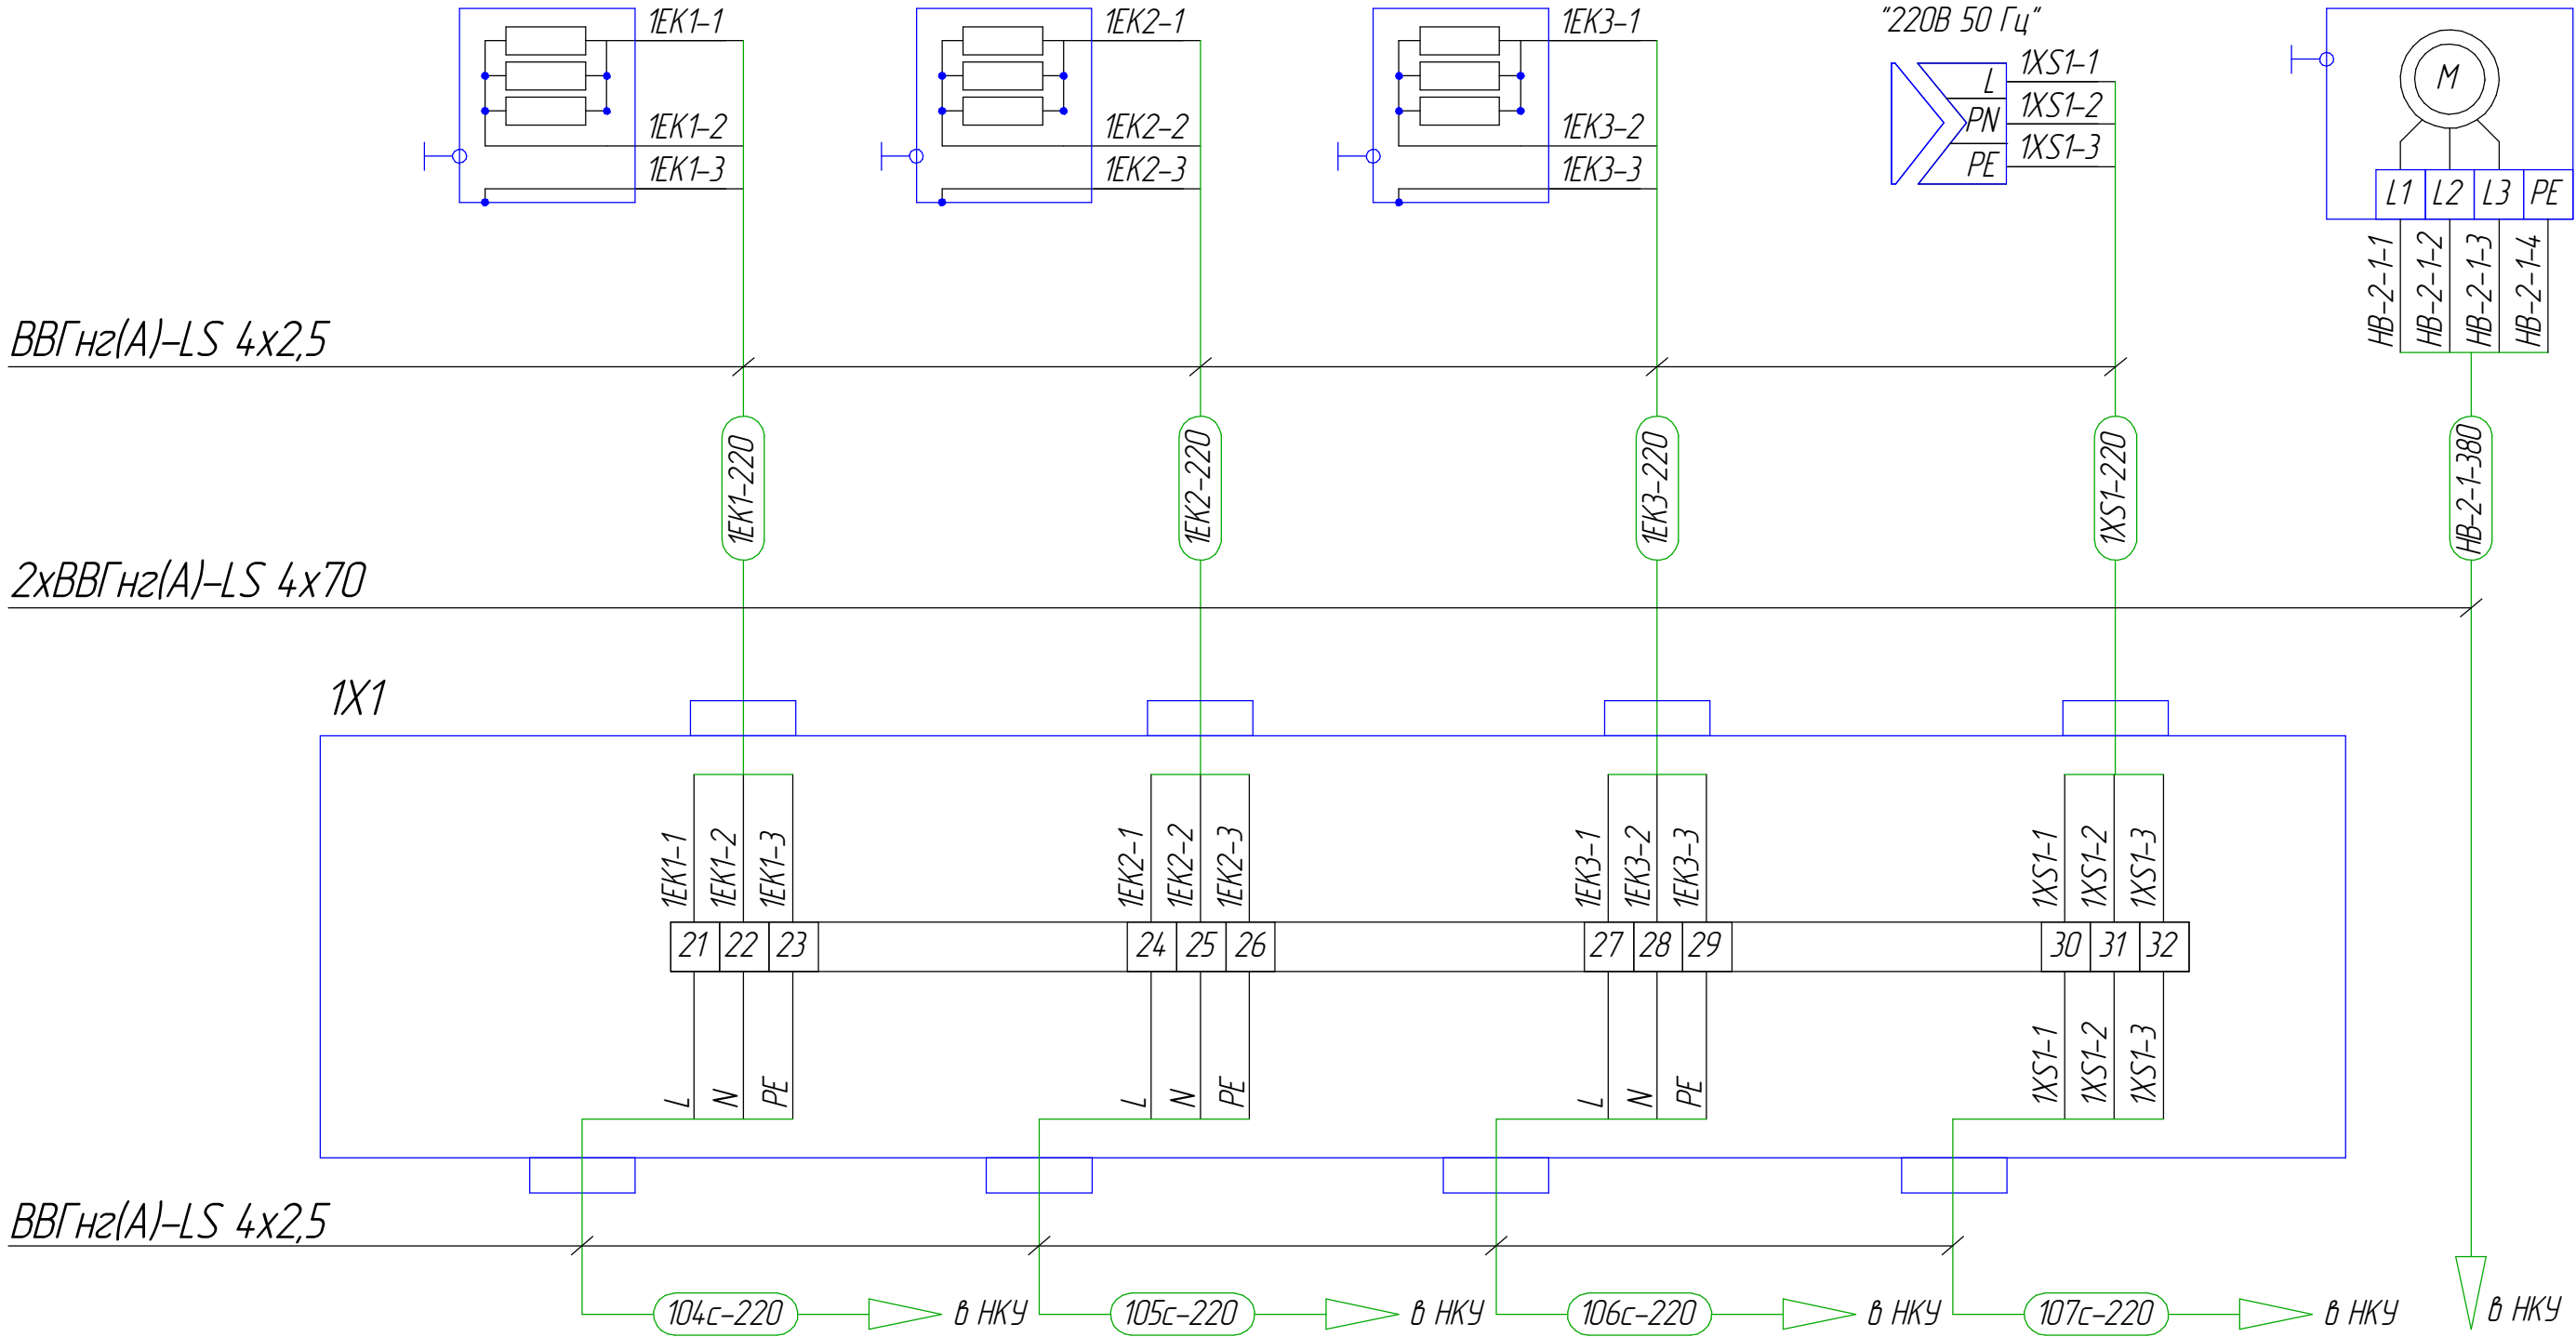

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БВН53.00.00.000 ЭМ 34